



OLG Serisi Armatürler & **OLG Series Luminaires**

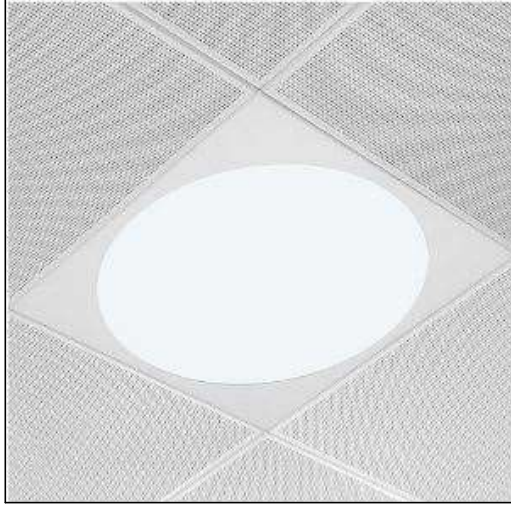

Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan **LİTA Aydınlatma**'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Thank You for choosing LITA Lighting

Ölçüler milimetredir.

Dimensions in millimeters.

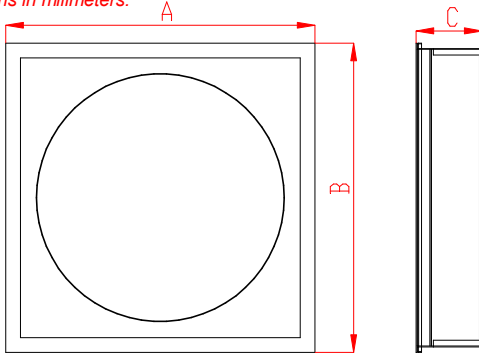

Kod	A	B	C
OLG60	595 mm	595 mm	63 mm

Notlar

1. Bu armatür bina içi kullanımına uygundur.
2. Eğer ,bu armatürün, harici esnek kablosu hasar görürse, üretici firma, onun yetkili servisi ya da gerekli yetkinliğe sahip kişiler tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
3. Armatür içindeki ışık kaynağı yalnızca, üretici firma, yetkili servis ya da gerekli yetkinliğe sahip kişi tarafından değiştirilebilir.

Notes

1. This luminaire is suitable for indoor use.
2. If the external flexible cable or cord of luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord exclusively available from the manufacturer, their service agent or similar qualified person.
3. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.


LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş. / LİTA LIGHTING CO.

MERKEZ (HEAD OFFICE) & FABRİKA (FACTORY) : Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah.
Arnavutköy / İSTANBUL - TURKEY TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92


www.litpa.com

Montaj Detayları / *Assembling Details*

FINELINE

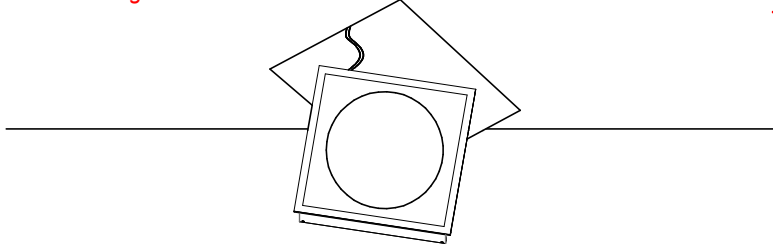


Armatürün elektrik bağlantılarını yaparak tavan içerisine sokunuz.
Plase make electrical connections and insert luminaire behind to the ceiling.

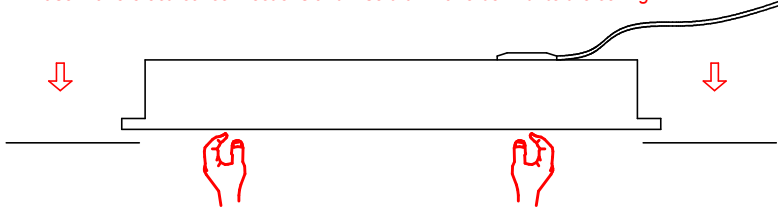

Armatürü tavan üzerine bırakarak montajı tamamlayınız.
Finish mounting with releasing luminaire over the ceiling.

STANDART

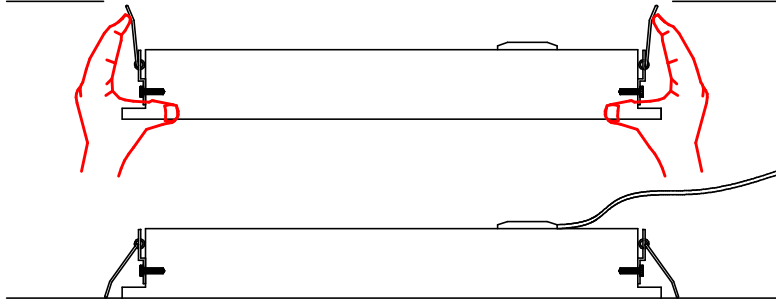

Alçıpan tavanlarda kolu içerisinde bulunan 4 adet yayı gövdeye vidalayın ve yayları bastırarak tavana yerleştirin.

On the drywall ceilings, fix springs to body, these contained in box. And insert body to the ceiling with pressing to springs.

UYARILAR :

1-) ACİL DURUM AYDINLATMA ÜNİTELİ ARMATÜRLERİMİZİN REFLEKTÖRÜNÜ / DİFÜZÖRÜNÜ ŞARJ GÖSTERGE LEDİNİN BULUNMADIĞI KENARDAN AÇINIZ.

2-) ARMATÜR HİÇ BİR DURUMDA YALITIM ÖRTÜSÜ VEYA BENZER MADDE İLE KAPLANMAMALIDIR.

WARNINGS :

1-) IF YOU USE EMERGENCY EQUIPPED LUMINAIRES, OPEN THE REFLECTORS FROM OTHER SIDE BY EMERGENCY KITS CHARGE DISPLAY LED.
2-) DONT COVER WITH ANY ISOLATION CLOTH OR ANOTHER EQUIVALENT.